



Konstruktionsnachweis 482.80

Lineare Fugenabdichtung
PROMASEAL®-S-Bauwerks- und
Bewegungsfugen

30 bis 120 Minuten

Bautechnischer Brandschutz

Stand 16.07.2026





Inhaltsverzeichnis zum Promat-Konstruktionsnachweis 482.80

Seite 3:

Nachweis des konkreten Bauteils (Wände und Decken)

Seite 4:

Freiwillige Übereinstimmungserklärung zur Promat-Konstruktion 482.80

Seite 5:

Einbauanleitung PROMASEAL®-S-Brandschutzfuge

Seite 11:

DoP Nr. 0761-CPR-16/0312-2019/3

Seite 13:

Technisches Datenblatt PROMASEAL®-S Brandschutzsilikon



Nachweis der/des konkreten Bauteils/e

(! Anmerkung: Bitte Nachweis der Wände und Decken in welcher/n die lineare Fugenabdichtung nach Promat-Konstruktion 482.80 eingebaut werden soll hier einfügen/anhängen!)

Notwendiger Nachweis der Feuerwiderstandsklasse entsprechend der bauaufsichtlichen Zuordnung in die Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Min.*, 90 Min. bzw. 120 Min.* des gesamten Wand- bzw. Deckenbauteils, einschließlich der Fuge(n) gem. 10.3 Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) Anhang 4 „lineare Fugenabdichtung“:

- ☐ In **geregelten** Wänden und Decken der Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Min., 90 Min. bzw. 120 Min. (z. B. DIN 4102, EUROCODE, etc.)
- ☐ In **ungeregelten** Wänden und Decken der Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Min., 90 Min. bzw. 120 Min. (nach ABP, ABZ oder ABG, vBG, etc.)
- ☐ Sonstiges

FREIWILLIGE ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS DER FUGENAUSBILDUNG

Name und Anschrift des Unternehmens,
das die Konstruktion erstellt hat
(Hersteller/Fachunternehmer):

Baustelle / Objekt / Gebäude:

Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse:

Feuerwiderstandsfähigkeit *30 min., *90 Min. bzw. *120 Minuten
(* nichtzutreffendes bitte streichen)

Hiermit wird bestätigt, dass

- die lineare Fugenabdichtung nach EAD 350141-00-1106 für Bauwerks- und Bewegungsfugen zur Errichtung in feuerwiderstandsfähigen, raumabschließenden Wänden* bzw. Decken *30 Min., * 90 Min.* bzw. 120 Min.* (der notwendige Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit des gesamten Bauteils ist beizufügen) der Feuerwiderstandsfähigkeit "feuerhemmend" bis "Feuerwiderstand 120 Min" geprüft nach DIN EN 1366-4:2010 hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen entsprechend der Leistungserklärung bzw. DoP Nr. 0761-CPR-16/0312-2019/3 der Etex BP GmbH Geschäftsbereich Promat i. V. m. der Einbauanleitung zur Promat-Konstruktion 482.80 hergestellt und eingebaut wurde und
- die für die Errichtung der linearen Fugenabdichtung verwendeten Bauprodukte, insbesondere PROMASEAL-S (Technisches Datenblatt ist beizufügen), entsprechend den Bestimmungen der Leistungserklärung der Etex BP GmbH Geschäftsbereich Promat und hinsichtlich weiterer Produkte gemäß der Einbauanleitung zur Promat-Konstruktion 482.80 "lineare Fugenabdichtung" gekennzeichnet waren.


*(nichtzutreffendes bitte streichen)

Ort, Datum, Stempel / Unterschrift



PROMASEAL®-S-Brandschutzfuge

KONSTRUKTION 482.80

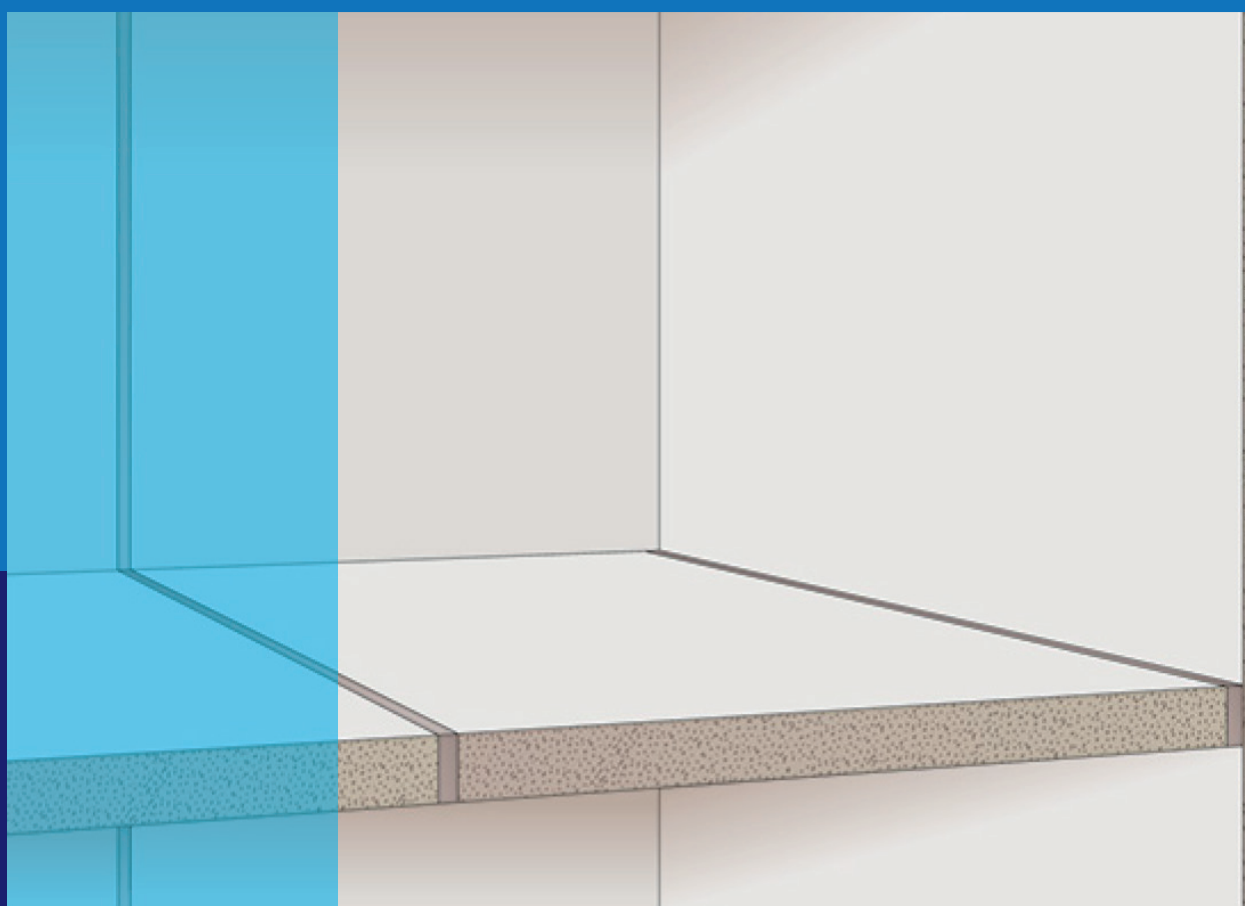

Einbauanleitung

Stand 03/2025

KONSTRUKTION 482.80

PROMASEAL®-S-Brandschutzfuge

1. Nachweise

Nachweise entsprechend Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung (VV TB). Anhang 4, Abschnitt 10.3 „Lineare Fugenabdichtung“ gemäß Leistungserklärung (DoP) 0761-CPR-160312-2019/3, nach DIN EN 1366-4:2010 geprüft.

2. Merkmale

- Brandschutz auch bei Bestandsfugen
- für Fugen zwischen Massivbauteilen
- Fugenhinterfüllung brennbar oder nichtbrennbar
- schwerentflammbarer Silikondichtstoff



3. Beschreibung

Fugen in Wänden und Decken sind im allgemeinen Zwischenräume, die zum Ausgleich von Spannungen oder Bewegungen dienen. Bewegungen zwischen den Bauteilen sind notwendig, um deren Dehnungen, Dilatationen, Gleiten oder Setzen auszugleichen. Aber auch starre Fugen als Abschluss zu einem Bauteil sind möglich.

Nach den Verwaltungsvorschriften TB, Anhang 4, Abschnitt 10.3 „Lineare Fugenabdichtungen“ werden lineare Fugen baurechtlich nicht separat betrachtet, sondern sind Bestandteil des brandschutztechnisch relevanten Gesamtbauteils (Wand oder Decke). Der Nachweis des Gesamtbauteils obliegt dem Entwurfsverfasser.

Die Brandschutzprodukte müssen als Fugenabdichtung nach DIN EN 1366-4:2010 geprüft sein. Die Dokumentation erfolgt über die Leistungserklärung (DoP) von PROMASEAL®-S, Nr. 0761-CPR-160312-20193.

Die PROMASEAL®-S-Brandschutzfuge kann eingesetzt werden für Fugen, die einer Temperatur zwischen -20°C und +70°C und UV-Strahlung ausgesetzt sind, jedoch ohne Beanspruchung durch Regen (Nutzungskategorie Typ Y1 nach EAD).

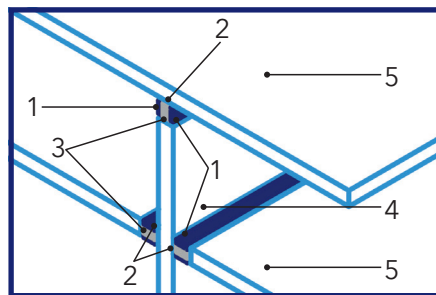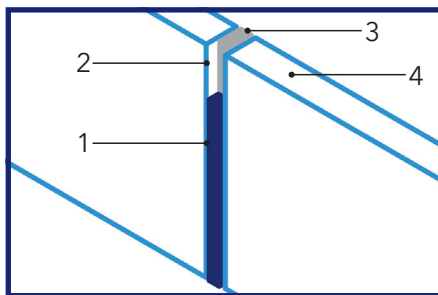


- 1 PROMASEAL®-S
- 2 Bauteilfuge, Breite von 5 mm bis 100 mm
- 3 Hinterfüllung (z. B. Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, EPS etc.)
- 4 Massivwand
- 5 Massivdecke

4. Klassifizierung


EI 30 - V M7,5 - F -W5-100 oder EI 120 - V M7,5 - F -W5-100 oder EI 90 - H M7,5 F-W5-50 oder EI 120 -H M7,5 -F-W5-100 (europäische Definition)

Erläuterungen	
EI 90	feuerbeständig (relevante baurechtliche Definition)
EI 120	Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten (relevante baurechtliche Definition)
V / H	vertikale Fugen / horizontale Fugen
M7,5	Bewegung aufgezwungen in %
F	vor Ort erstellt
W5-100 / W5-50	Fugenbreite von 5 mm bis 100 mm / von 5 mm bis 50 mm

Bewegung aufgezwungen: laterale (seitliche) Bewegung $IB = 7,5 \%$, zulässige Bewegung $x = [(IB + 100) / 100] \times w - w$



Beispiel für eine vorhandene Fuge von 50 mm: $IB = 7,5 \%$, $w = 50$ mm. Zulässige Bewegung $x = [(7,5 + 100) / 100] \times 50 - 50 = 3,75$ mm



Abhängig von dem Material für die Hinterfüllung und der Anwendungsklasse der Fuge (DIN EN ISO 11600), können geringere Dehnungen zulässig sein!

5. Bauteile/Legende

	Massivwand, $d \geq 100 \text{ mm}$		Hinterfüllung: nichtbrennbar A1, Rohdichte $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ (z. B. Mineralwolle), brennbar E1, Rohdichte $\geq 15 \text{ kg/m}^3$ (z. B. Glaswolle, EPS (Polystyren))
	Massivdecke $d \geq 150 \text{ mm}$		PROMASEAL®-S
			Brandrichtung, wenn einseitig
		ohne	wenn Brandrichtung beliebig

6. Anwendungsbereiche

6.1. Wände - Hinterfüllung nichtbrennbar

Schmelzpunkt $\geq 1000 \text{ °C}$, Rohdichte $\geq 40 \text{ kg/m}^3$.

		PROMASEAL®-S, Einbringtiefe	
Fugenbreite $\geq 5 \text{ mm} \leq 100 \text{ mm}$		feuerhemmend	feuerbeständig bis 120 min
Brandbeanspruchung einseitig		$\geq 10 \text{ mm}$	$\geq 10 \text{ mm}$
		$\geq 10 \text{ mm}$	–
		$\geq 10 \text{ mm}$	$\geq 10 \text{ mm}$
		$\geq 10 \text{ mm}$	$\geq 10 \text{ mm}$
Brandbeanspruchung beidseitig		$\geq 5 \text{ mm}$	$\geq 5 \text{ mm}$
		$\geq 5 \text{ mm}$	$\geq 5 \text{ mm}$


6.2. Wände - Hinterfüllung normalentflammbar (B2 / E)

z. B. EPS, Glaswolle etc. Rohdichte $\geq 15 \text{ kg/m}^3$

		PROMASEAL®-S, Einbringtiefe	
Fugenbreite $\geq 5 \text{ mm} \leq 50 \text{ mm}$		feuerhemmend	feuerbeständig bis 120 min
		$\geq 15 \text{ mm}$	–
		$\geq 15 \text{ mm}$	–
		$\geq 10 \text{ mm}$	–


6.3. Decken - Hinterfüllung nichtbrennbar

Schmelzpunkt $\geq 1000\text{ °C}$, Rohdichte $\geq 40\text{ kg/m}^3$.

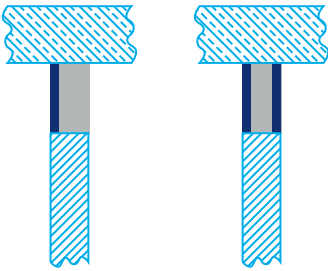
Fugenbreite $\geq 5\text{ mm} \leq 100\text{ mm}$	PROMASEAL®-S, Einbringtiefe	
	feuerhemmend	feuerbeständig bis 120 min
	$\geq 10\text{ mm}$	$\geq 10\text{ mm}$
	$\geq 10\text{ mm}$	$\geq 10\text{ mm}$
	$\geq 5\text{ mm}$	$\geq 5\text{ mm}$
	$\geq 5\text{ mm}$	$\geq 5\text{ mm}$

6.4. Decken - Hinterfüllung normalentflammbar (B2 / E)


z. B. EPS, Glaswolle etc. Rohdichte $\geq 15\text{ kg/m}^3$

Fugenbreite $\geq 5\text{ mm} \leq 50\text{ mm}$	PROMASEAL®-S, Einbringtiefe	
	feuerhemmend	feuerbeständig bis 120 min
	$\geq 10\text{ mm}$	$\geq 10\text{ mm}$
	$\geq 10\text{ mm}$	$\geq 10\text{ mm}$


7. Montageanleitung

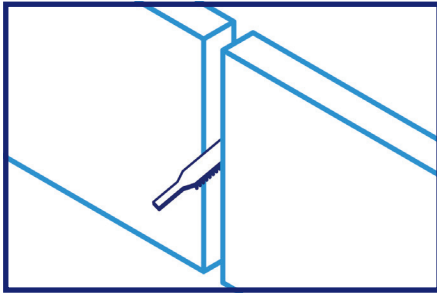


1. Reinigen der Oberfläche bzw. Bauteilflanken (staub-, öl- und fettfrei)

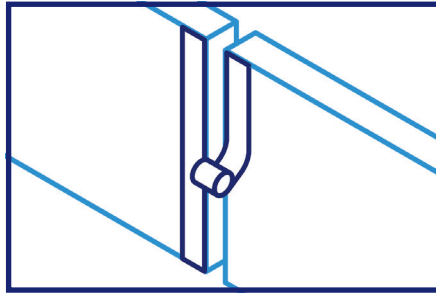


2. Oberfläche abkleben, sofern es erforderlich ist

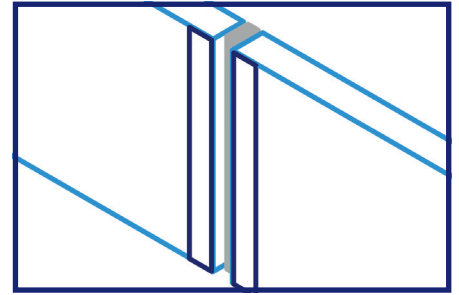


3. Hinterfüllung einlegen, sofern nicht vorhanden

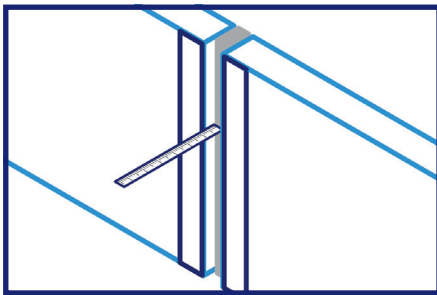


4. erforderliche Einbringtiefe für PROMASEAL®-S beachten

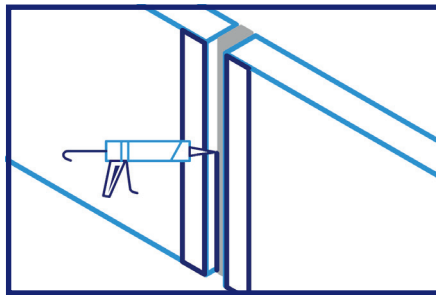

5. auf gute Haftung zwischen Untergrund und erster Lage PROMASEAL®-S achten

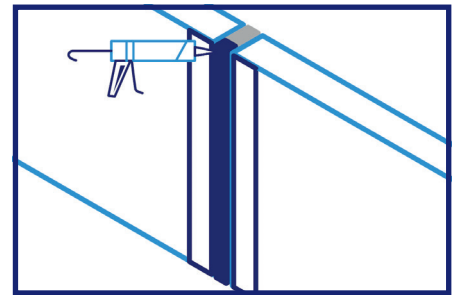

6. erforderliche Schichtstärke auftragen, in einem Arbeitsgang möglich

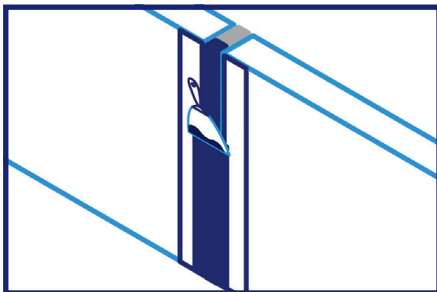

7. bevor Hautbildung, Oberfläche glätten. Klebeband vorsichtig entfernen, evtl. nachglätten. Werkzeug mit Wasser reinigen.

Je nach Anwendungsbereich (siehe Abschnitt 6), sind die Einbauschritte auf der gegenüberliegenden Seite erneut auszuführen!

Theoretische Verbrauchsangabe je 310 ml Kartusche (einseitig):

Fugentiefe	Fugenbreite	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
10 mm		3,1 lfm	2,0 lfm	1,5 lfm	1,2 lfm	1,0 lfm	0,8 lfm	0,6 lfm
15 mm		2,0 lfm	1,3 lfm	1,0 lfm	0,8 lfm	0,6 lfm	0,5 lfm	0,4 lfm
20 mm		1,5 lfm	1,0 lfm	0,7 lfm	0,6 lfm	0,5 lfm	0,4 lfm	0,3 lfm

Deutschland

Etex Building Performance GmbH

Geschäftsbereich Promat

Postfach 10 15 64

40835 Ratingen

T +49 2102 493-0

E mail@promat.de

www.promat.de

Sie haben eine Frage? Schreiben Sie uns: www.promat.de/kontakt



Die [Promat-App](#) – ihr Promat-Handbuch.

Informationen, Projekte und Adressen griffbereit auf Smartphone und Tablet.



Mit dem E-Mail-Newsletter „Promat aktuell“ erfahren Sie bequem von unseren Neuigkeiten und Informationen.

Melden Sie sich jetzt an!

www.promat.de/newsletter-anmeldung



Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, Irrtümer und Fehler können gleichwohl nicht ausgeschlossen werden. Die beschriebenen Produktausführungen entsprechen dem Stand der Technik zum Redaktionschluss.

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden

können, sind zu beachten. Anwendungs- und Verarbeitungsempfehlungen stützen sich auf bisherige Erfahrungen und auf sorgfältig durchgeführte Untersuchungen. Vor der endgültigen Ausführung der Arbeiten sollten Eigenversuche unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort durchgeführt werden.

Bei Verwendung der Produkte in Brandschutzkonstruktionen und -systemen ist grundsätzlich der jeweilige Nachweis, das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, die allgemeine Bauartgenehmigung bzw. die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, mit der jeweiligen Geltungsdauer maßgebend. Daneben sind ggf. bestehende weitere gesetzliche Vorgaben zu beachten. Dies gilt auch für den Korrosionsschutz.

Die Haftung von Promat richtet sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Verkaufsbedingungen).

Alle Zeichnungen und Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Promat, das Promat-Logo und die Flamme sind eingetragene Marken.

Unterlagen sowie ergänzende und weiterführende Informationen finden Sie laufend aktualisiert auf unserer Webseite und zum Teil in unserer Promat-App.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Datum der Ausstellung: 18/03/2019

Ersetzt: Nr. --- - CPR --/--- - JJJJ/# vom: TT/MM/JJJJ

Nr. 0761-CPR-16/0312-2019/3

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: PROMASEAL®-S																																				
2	Typen- oder Chargennummer: wie auf der Verpackung des Produkts angegeben																																				
3	Vorgesehene Verwendungszwecke: wie angegeben in der ETA-16/0312: 3.1 – PROMASEAL®-S ist ein Brandschutzsilikon welches als Abschottung von Bauteilfugen in feuerwiderstandsfähigen Decken und Wänden verwendet wird. 3.2 – Das Produkt ist vorgesehen für: - Verwendung in Innenbereichen mit anderen Feuchtigkeitsklassen als der Z ₁ , ohne Temperaturen unter 0°C (TR 024:2009, Klasse Z ₂). - Verwendung in Innenbereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, ohne Temperaturen unter 0°C (TR 024:2009, Klasse Z ₁) - Verwendung bei Temperaturen zwischen -20°C und +70°C, ohne UV-Einwirkung und Regen (TR 024:2009, Klasse Y ₂) - Verwendung bei Temperaturen zwischen -20°C und +70°C, mit UV-Einwirkung aber ohne Einwirkung von Regen (TR 024:2009, Klasse Y ₁) - Verwendung in Bereichen mit Bewitterung (TR 024:2009, Klasse X)																																				
4	Name und Kontaktanschrift des Herstellers: Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Werk: 12 www.etexgroup.com																																				
5	Bevollmächtigte: nicht anwendbar.																																				
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (BÜLB): siehe Tabelle unter Abschnitt 9.																																				
7	Das Bauprodukt ist nicht durch eine harmonisierte Produktnorm abgedeckt.																																				
8	Die Leistungserklärung betrifft ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist. Das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Österreich) hat eine Europäische Technische Bewertung mit der Nummer ETA-16/0312 für dieses Produkt auf Basis des EAD 350141-00-1106 ausgestellt. Notifizierte Zertifizierungsstelle: 0761 (MPA Braunschweig) Zertifikat / Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 0761 - CPR - 0770																																				
9	Erklärte Leistung <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wesentliche Merkmale</th> <th>BÜLB Systeme</th> <th>Leistung</th> <th>Harmonisierte technische Spezifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit: nicht relevant.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">GA2: Brandschutz</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten:</td> <td>1</td> <td>B-s2, d0.</td> <td rowspan="2">ETA-16/0312 EAD 350141-00-1106</td> </tr> <tr> <td>Feuerwiderstand:</td> <td>1</td> <td>Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 3.1. dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Die Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach dem entsprechend anwendbaren Teil der EN 13501 angegeben und erklärt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:</td> </tr> <tr> <td>Wasserundurchlässigkeit:</td> <td>-</td> <td>KLB (Keine Leistung bewertet).</td> <td rowspan="2">ETA-16/0312 EAD 350141-00-1106</td> </tr> <tr> <td>Freisetzung gefährlicher Stoffe:</td> <td>-</td> <td>Deklaration / Erklärung</td> </tr> <tr> <td colspan="4">GA4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung: nicht relevant.</td> </tr> </tbody> </table>			Wesentliche Merkmale	BÜLB Systeme	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit: nicht relevant.				GA2: Brandschutz				Brandverhalten:	1	B-s2, d0.	ETA-16/0312 EAD 350141-00-1106	Feuerwiderstand:	1	Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 3.1. dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Die Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach dem entsprechend anwendbaren Teil der EN 13501 angegeben und erklärt.	GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:				Wasserundurchlässigkeit:	-	KLB (Keine Leistung bewertet).	ETA-16/0312 EAD 350141-00-1106	Freisetzung gefährlicher Stoffe:	-	Deklaration / Erklärung	GA4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung: nicht relevant.			
Wesentliche Merkmale	BÜLB Systeme	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																																		
GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit: nicht relevant.																																					
GA2: Brandschutz																																					
Brandverhalten:	1	B-s2, d0.	ETA-16/0312 EAD 350141-00-1106																																		
Feuerwiderstand:	1	Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 3.1. dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Die Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach dem entsprechend anwendbaren Teil der EN 13501 angegeben und erklärt.																																			
GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:																																					
Wasserundurchlässigkeit:	-	KLB (Keine Leistung bewertet).	ETA-16/0312 EAD 350141-00-1106																																		
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	-	Deklaration / Erklärung																																			
GA4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung: nicht relevant.																																					

GA5: Schallschutz: nicht relevant.			
GA6: Energieeinsparung und Wärmeschutz: nicht relevant.			
Dauerhaftigkeit:			
Grundlegender Nachweis der Dauerhaftigkeit:	1	Bei der vorgesehenen Anwendung, Klasse X nach EOTA TR024 und in Übereinstimmung mit EAD 350141-00-1106.	ETA-16/0312 EAD 350141-00-1106

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Die jeweils aktuellste Version dieser Leistungserklärung finden Sie unter "www.promat-ce.eu".

Das Sicherheitsdatenblatt gem. REACH-VO (EG) 1907/2006 und GHS-VO (EG) 1272/2008 von PROMASEAL®-S ist auf Anfrage erhältlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Matthias Wagner
Funktion: Technical Manager, Etex Building Performance GmbH

Linz, 18. März 2019

Unterschrift:



PROMASEAL®-S

Brandschutzsilikon



Merkmale

- zahlreiche Anwendungen im baulichen Brandschutz
- geruchsneutral
- Aushärtung erfolgt durch Luftzufuhr (Feuchtigkeit)
- alterungs-, wasser- und UV-beständig
- für eine Vielzahl von Werkstoffen und Oberflächen
- direkt aus der Kartusche verarbeitbar

0042506

Produktbeschreibung

PROMASEAL®-S ist ein gebrauchsfertiger Einkomponenten-Silikondichtstoff. Durch die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit erfolgt die Vulkanisation zu einem weichelastischen Fugendichtstoff.

Anwendungsgebiete

PROMASEAL®-S dient zum dauerelastischen Abdichten und Verschließen von Fugen und Zwischenräumen. Es wird z.B. bei Wand- und Deckenanschlüssen, Dehnungsfugen, Durchführungen von Rohren und Kabeln verwendet. Es dient als feuchtigkeitsbeständige Versiegelung.

PROMASEAL®-S haftet auf vielen Untergründen, beispielsweise Stein, Beton, Metall, Glas, Holz, Keramik u. v. m. Details auf Anfrage.

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

Besondere Hinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage oder im Download-Center unter www.promat.com/de-de/brandschutz.

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	schwerentflammbar
Nutzungskategorie	Kategorie X
Farbe	grau
Konsistenz	pastös
Rohdichte	$\approx 1,2 \pm 0,2 \text{ g/ml}$
VOC-Gehalt	49 g/l
SVHC-Gehalt	enthält keine besorgniserregenden Stoffe im Mengenanteil $\geq 0,1 \%$, gemäß REACH-Verordnung

Transport/Lagerung

Lagerung	+3°C bis +35°C
Lagerbeständigkeit	12 Monate in Originalgebinde, angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

Lieferform

Verkaufseinheit	Silikondichtstoff
Änderungen vorbehalten	• Karton, Inhalt: 12 Kartuschen à 310 ml

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.